


INVA WC

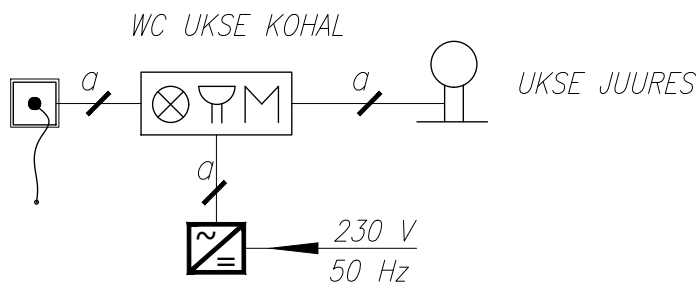

KAABLITE TÄHISTUS


a – kaabel U/UTP 4x2x0,5 Cat 5

KASUTATUD TINGMÄRGID

-  – häireseade
-  – häire lõpuseade
-  – nööriga kutsenupp
-  – toiteplokk 24V

MÄRKUSED

- Kutsenupu asukoht valida nii, et nupu nööri oleks kättesaadav nii istudes, kui ka põrandal lamades.



Teleprojekt OÜ

Võru tn. 254, 51 013 Tartu
Tel. 7 420 463
teleprojekt@teleprojekt.ee

MTR: FPR000133 & EP10536405-0001
Turvaluba nr. 1000

OBJEKT

LOKSA BUSSITERMINALI REKONSTRUEERIMISE PROJEKT

Tallinna tn.49, Loksa linn, Harjumaa

JOONISE
NR

Inva-appikutsesüsteem. Struktuurskeem

MASTAP

TELLJA

Loksa Linnavalitsus

VALD-
KOND

Nõrkvoolupaigaldis

PROJL

Ilvi Rimm

ALKIRI

EHTUS-
JÄRK

Rekonstrueerimine

PROJEKT.
STADIUM

PP

KONTR.

Ilvi Rimm

ALKIRI

TÖÖ NR

TJ-3065-01.17

JOONISE NR

105

FAIL

3065_IN_str.dwg

KUUPÄEV

09.02.2017

MUUDATUS

00