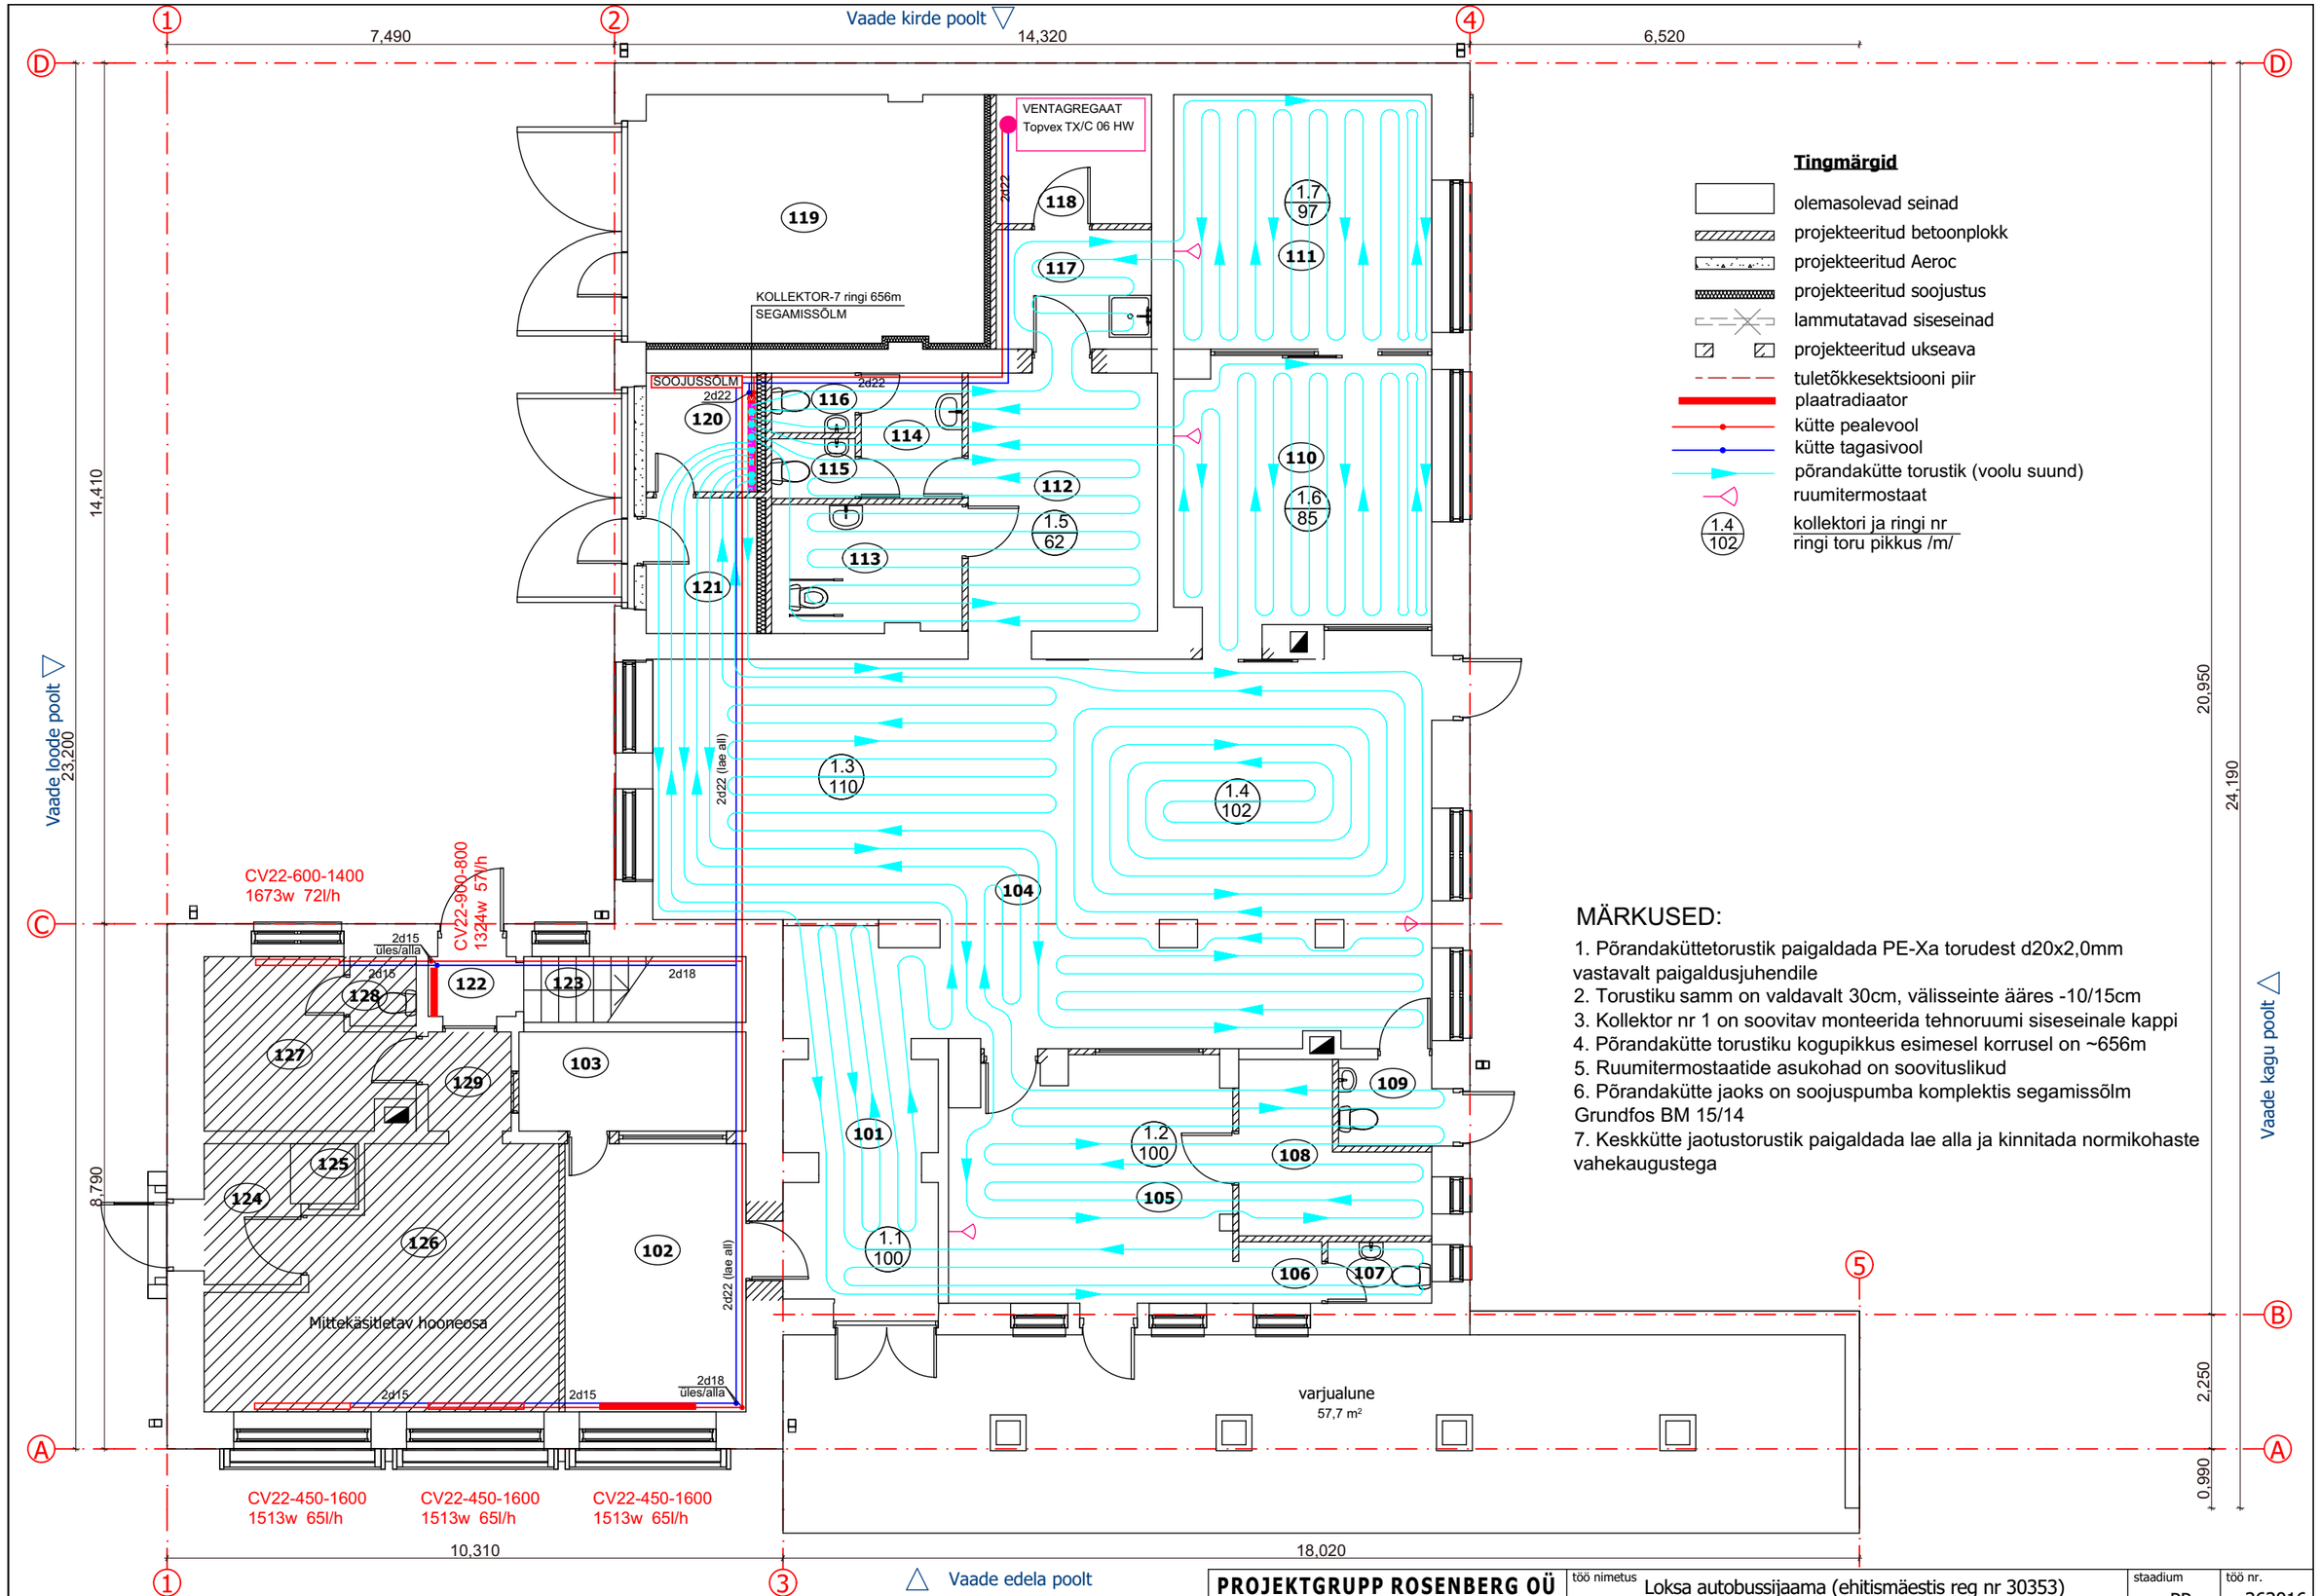

Tingmärgid

- olemasolevad seinad
- projekteeritud betoonplokk
- projekteeritud Aeroc
- projekteeritud soojustus
- lammutatavad siseseinad
- projekteeritud ukseava
- tuletõkkesektsiooni piir
- plaatradiaator
- kütte pealevool
- kütte tagasivool
- põrandakütte torustik (voolu suund)
- ruumitermostaat
- kollektori ja ringi nr / ringi toru pikkus /m/

MÄRKUSED:

1. Põrandaküttetorustik paigaldada PE-Xa torudest d20x2,0mm vastavalt paigaldusjuhendile
2. Torustiku samm on valdavalt 30cm, välisseinte ääres -10/15cm
3. Kollektor nr 1 on soovitav monteerida tehnoruumi siseseinale kappi
4. Põrandakütte torustiku kogupikkus esimesel korrusel on ~656m
5. Ruumitermostaatide asukohad on soovituslikud
6. Põrandakütte jaoks on soojuspumba komplektis segamissõlm Grundfos BM 15/14
7. Keskkütte jaotustorustik paigaldada lae alla ja kinnitada normikohaste vahekaugustega

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn tel 6009677, fax 6008765, e-post kontakt@pgr.ee EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001 Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004	töö nimetus	Loksa autobussijaama (ehitismäestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt	staadium: PP; töö nr.: 262016
	tellija	Loksa Linnavalitsus	kuupäev: 17.01.2017
insener Peep Rosenberg insener Enno Himberg	asukoht	Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa	mõõt: 1 : 100
	joonis	Kesk- ja põrandaküte. Esimese korruse plaan	joonise nr.: KV-1