


SV-1

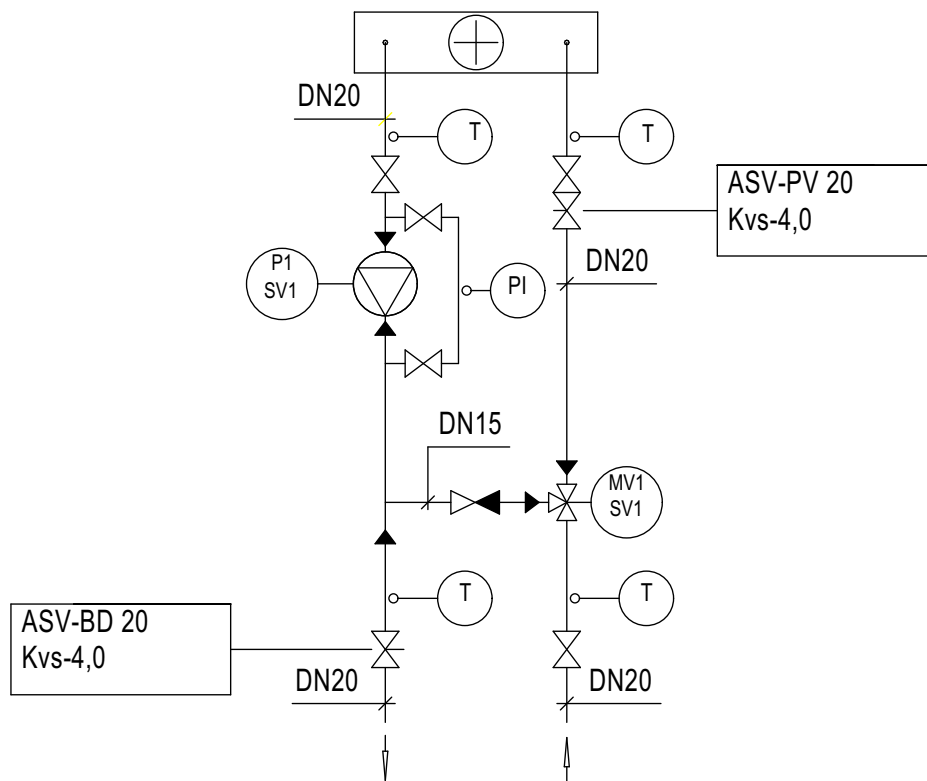

SEADMETE ISELOOMUSTUS

-TSIRKULATSIOONIPUMP (P1/SV1)

Grundfos ALPHA2 25-60 130
0.43; 0.19 l/s
20 kPa
1~, 3-34W

-MOOTORIAJAMIGA VENTIIL (MV1/SV1)

0.43; 0.19 l/s
Kv=6.3

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
tel 6009677, fax 6008765, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001
Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004

töö nimetus

Loksa autobussijaama (ehitismäestis reg nr 30353)
rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt

staadium

PP

töö nr.

262016

tellija

Loksa Linnavalitsus

kuupäev

17.01.2017

insener

Peep Rosenberg

asukoht

Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa

mõõt

insener

Enno Himberg

joonis

Keskküte. Ventagregaadi segamissõlm

joonise nr.

KV1-4