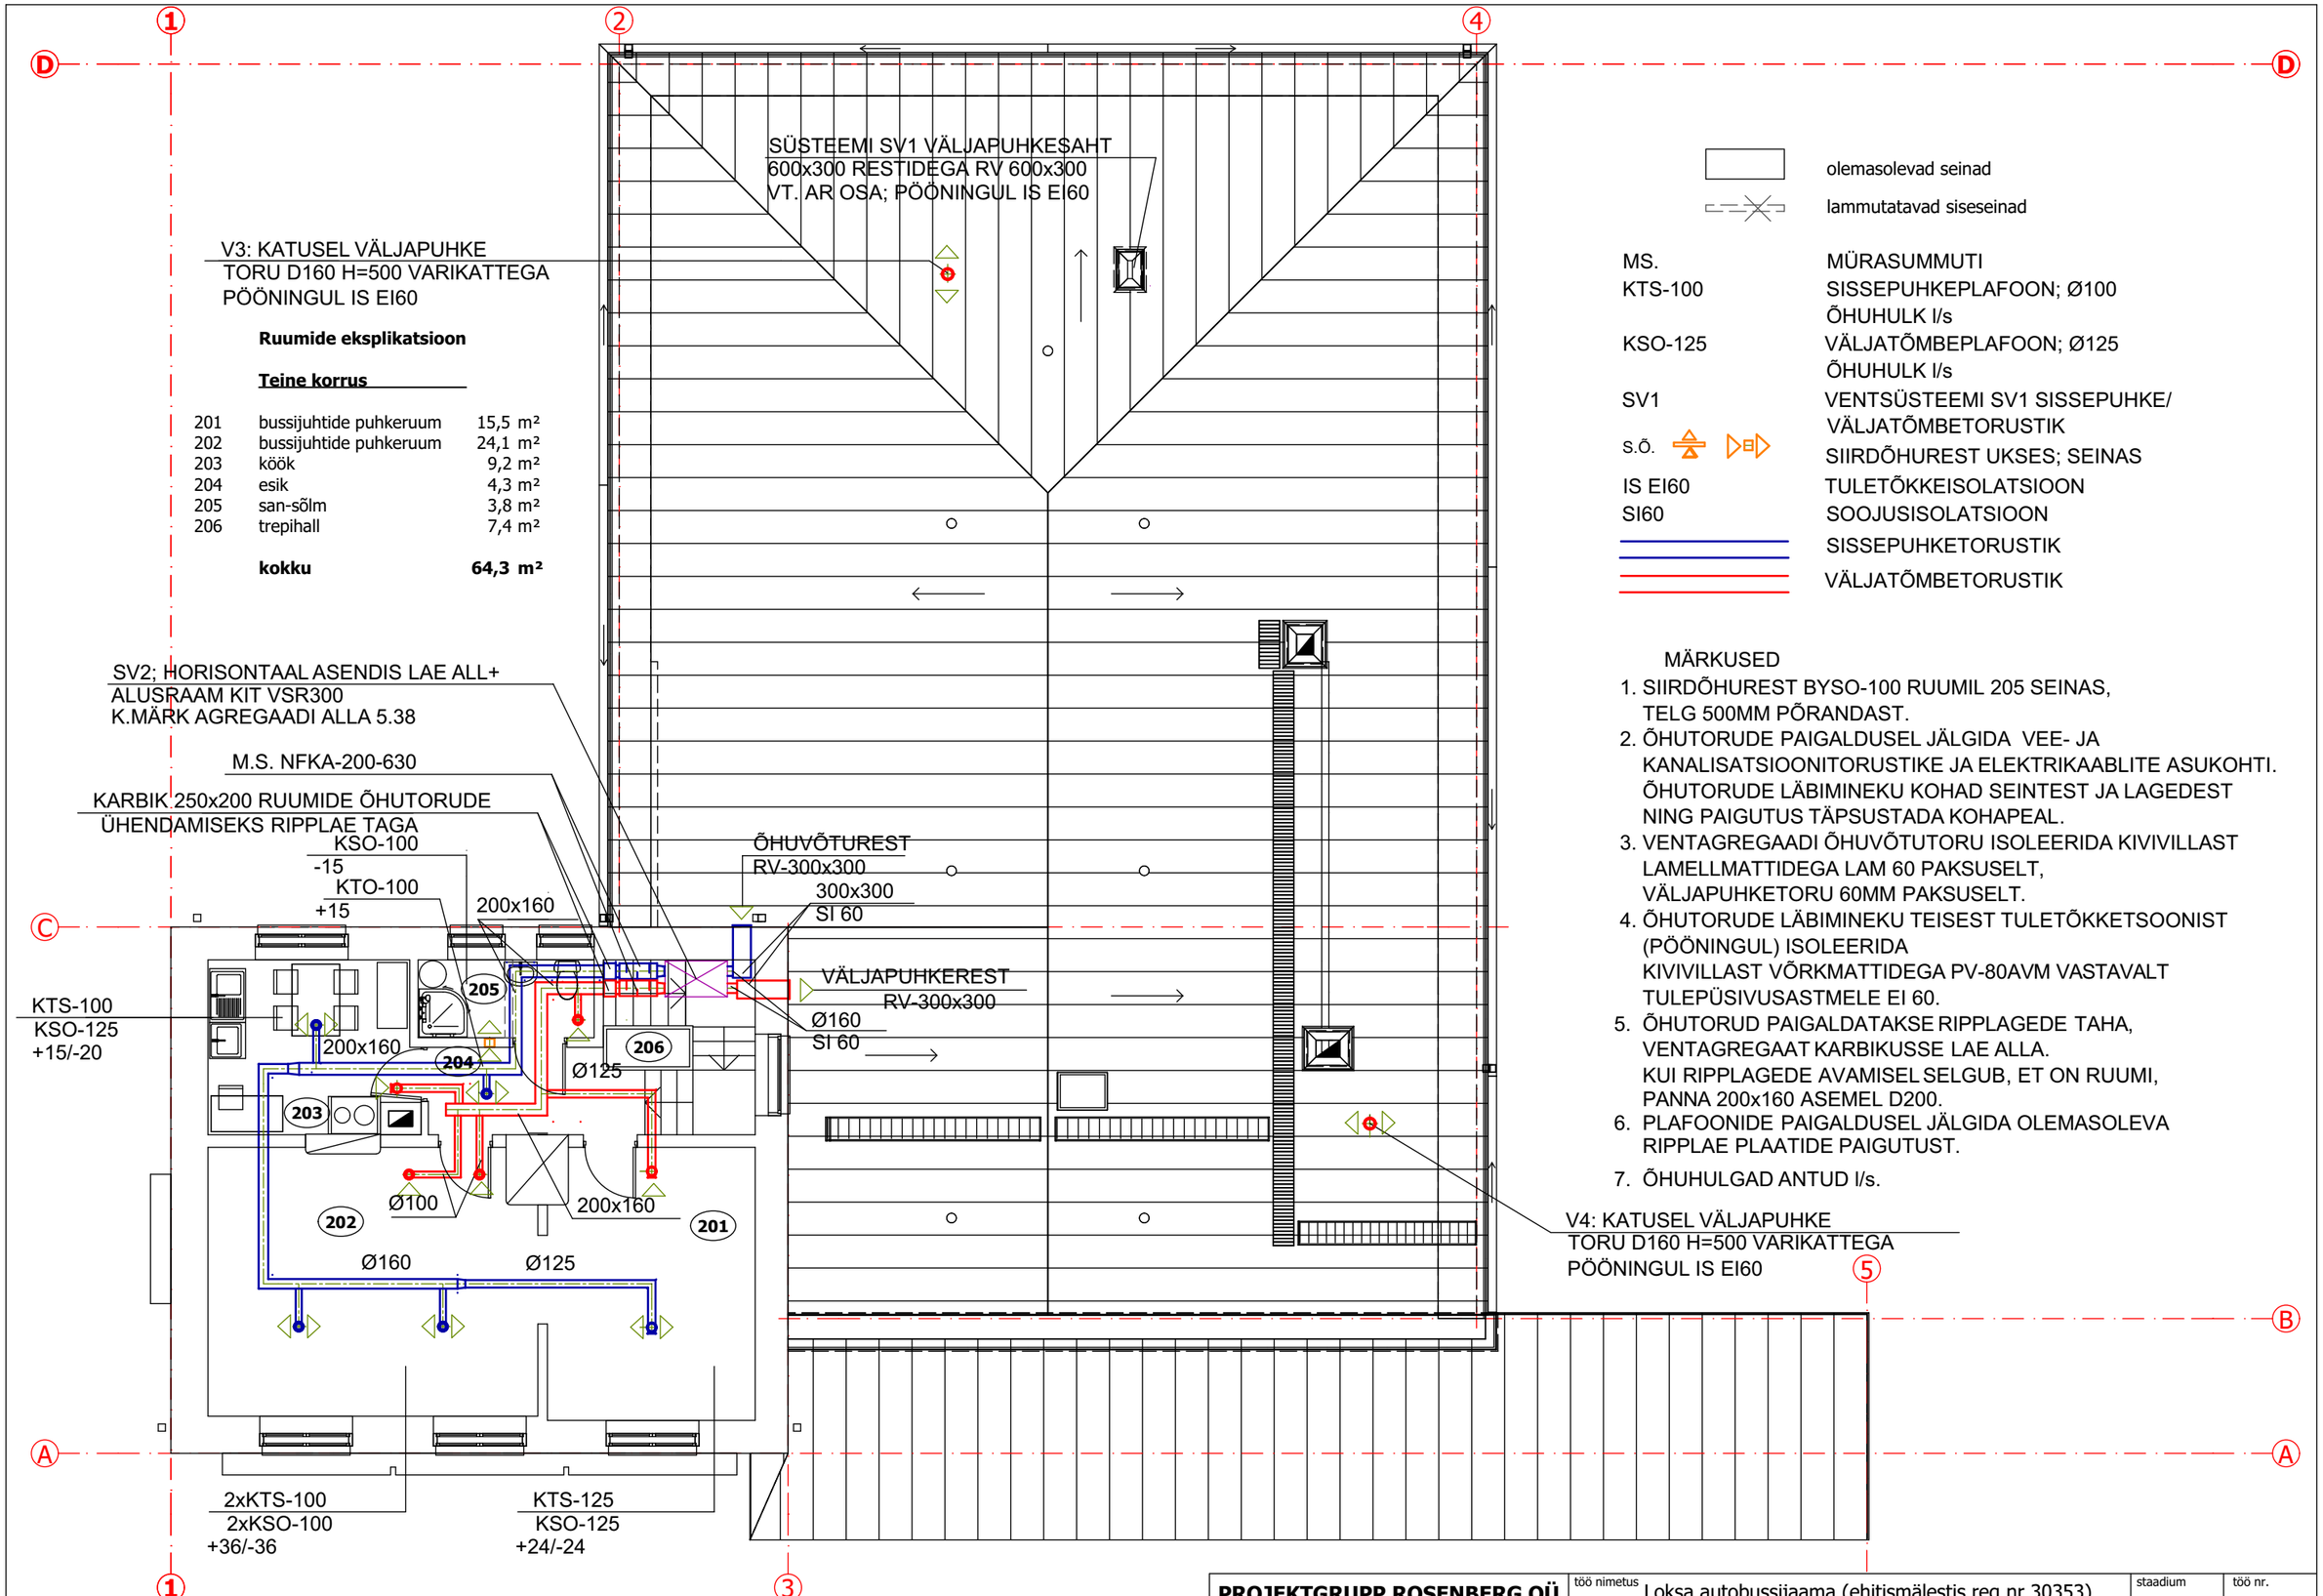

olemasolevad seinad

lammutatavad siseseinad

MS.	MÜRASUMMUTI
KTS-100	SISSEPUHKEPLAFOON; Ø100 ÕHUHULK l/s
KSO-125	VÄLJATÕMBEPLAFOON; Ø125 ÕHUHULK l/s
SV1	VENTSÜSTEEMI SV1 SISSEPUHKE/ VÄLJATÕMBETORUSTIK
s.ö.	SIIRDÕHUREST UKSES; SEINAS
IS EI60	TULETÕKKEISOLATSIOON
SI60	SOOJUSISOLATSIOON
	SISSEPUHKETORUSTIK
	VÄLJATÕMBETORUSTIK

MÄRKUSED

1. SIIRDÕHUREST BYSO-100 RUUMIL 205 SEINAS, TELG 500MM PÕRANDAST.
2. ÕHUTORUDE PAIGALDUSEL JÄLGIDA VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE JA ELEKTRIKAABLITE ASUKOHTI. ÕHUTORUDE LÄBIMINEKU KOHAD SEINTEST JA LAGEDEST NING PAIGUTUS TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
3. VENTAGREGAADI ÕHUVÕTUTORU ISOLEERIDA KIVIVILLAST LAMELLMATTIDEGA LAM 60 PAKSUSELT, VÄLJAPUHKETORU 60MM PAKSUSELT.
4. ÕHUTORUDE LÄBIMINEKU TEISEST TULETÕKKETSOONIST (PÖÖNINGUL) ISOLEERIDA KIVIVILLAST VÕRKMATTIDEGA PV-80AVM VASTAVALT TULEPÜSIVUSASTMELE EI 60.
5. ÕHUTORUD PAIGALDATAKSE RIPPLAGEDE TAHA, VENTAGREGAAT KARBIKUSSE LAE ALLA. KUI RIPPLAGEDE AVAMISEL SELGUB, ET ON RUUMI, PANNA 200x160 ASEMEL D200.
6. PLAFOONIDE PAIGALDUSEL JÄLGIDA OLEMASOLEVA RIPPLAE PLAATIDE PAIGUTUST.
7. ÕHUHULGAD ANTUD l/s.

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ
C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001
Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004
projektijuht Peep Rosenberg
insener Ants Pert

töö nimetus	Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt	staadium	PP
		töö nr.	262016
tellija	Loksa Linnavalitsus	kuupäev	17.01.2017
asukoht	Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa	mõõt	1:100
joonis	Teise korruse ventilatsiooni plaan	joonise nr.	KV2-3