


2 korrus
1 korrus

EL.KILBIRUUM NR.10

HÄIRE VÄLJUND

230V

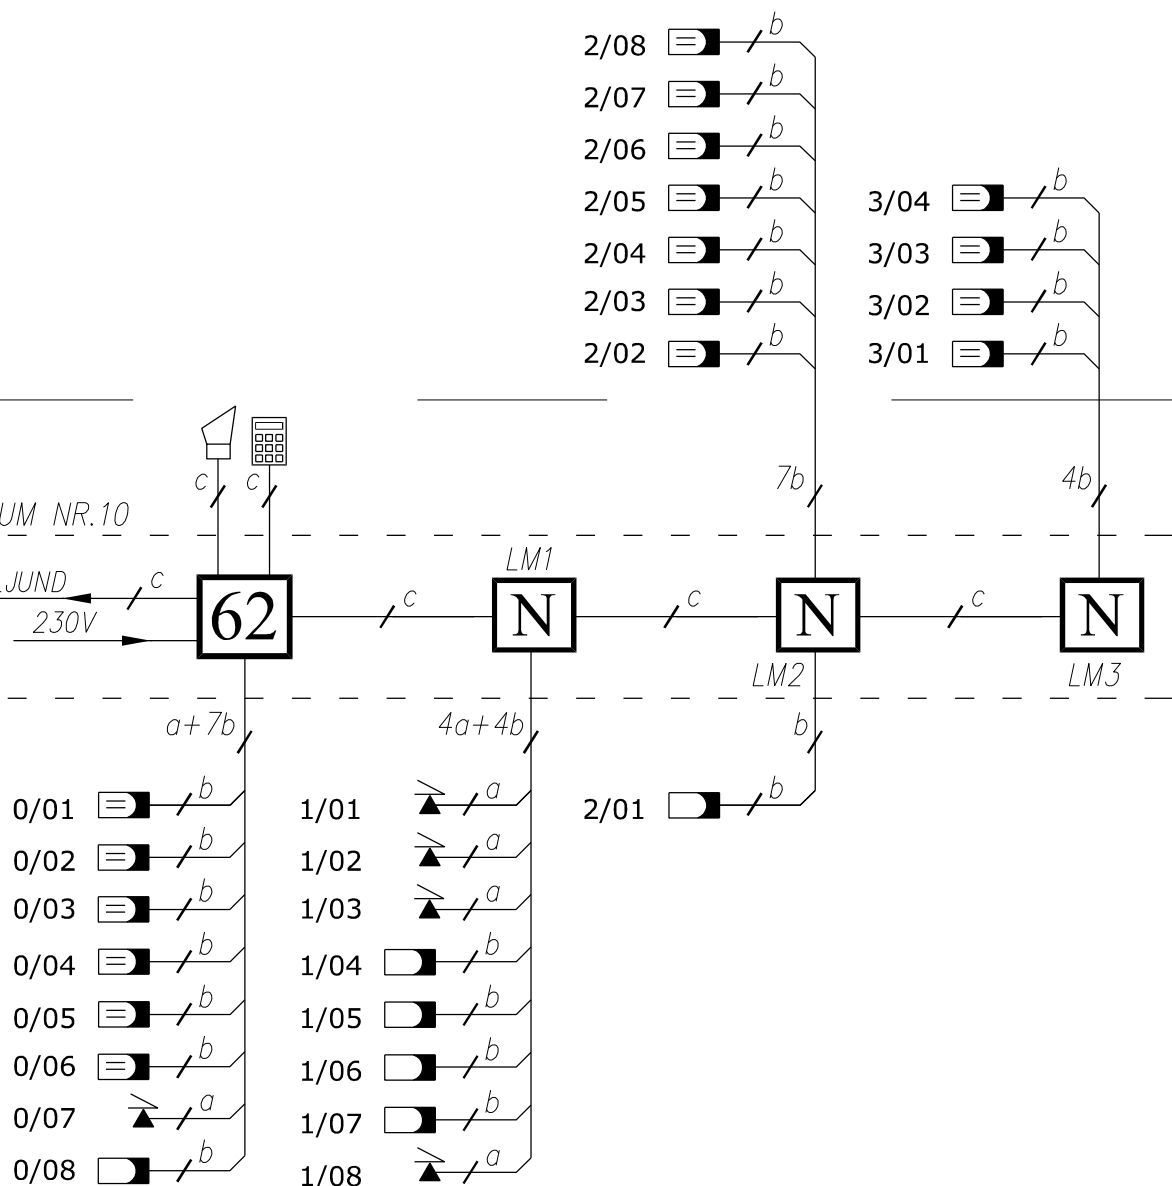


KASUTATUD TINGMÄRGID

- valvesüsteemi keskseade
- laienduskaart
- sõrmistik
- magnetkontakt
- infrapuna liikumisandur
- vilkuriga sireen
- välitingimuste infrapuna liikumisandur

KAABLITE TÄHISTUSED

- a* – kaabel 4x0.22 mm²
- b* – kaabel 6x0.22 mm²
- c* – kaabel 4x2x0.5 Cat5 U/UTP



Teleprojekt OÜ

Vanemuise 65, 50 410 Tartu
Tel. 7 420 463
teleprojekt@teleprojekt.ee
MTR: FPR000133 & EP10536405-0001
Turvaluba nr. 1000

OBJEKT

LOKSA STAADIONIHOONE

Männi tn.36a, Loksa linn, Harju mk.

JOONISE
NIMI

Valvesignalisatsiooni struktuurskeem

MASTAAP

—

TELLUJA

RR Elekter OÜ

VALD-
KOND

Valvesignalisatsioonisüsteem

PROJ.

Jaana Rubin

ALKIRI

EHTUS-
JÄRK

Rekonstrueerimine

PROJEKT.
STAADIUM

Põhiprojekt

KONTR.

Ago Rootsi

ALKIRI

YDÜ NR

TJ-2533-01.14

JOONISE NR

102

FAIL

2533_V_str.dwg

KUUPÄEV

04.02.2014

MUUDATUS

00